
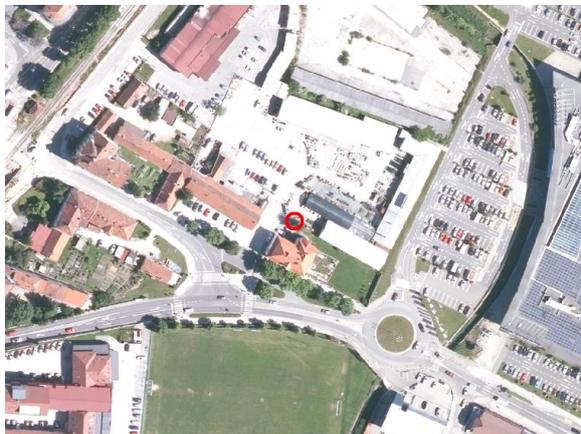
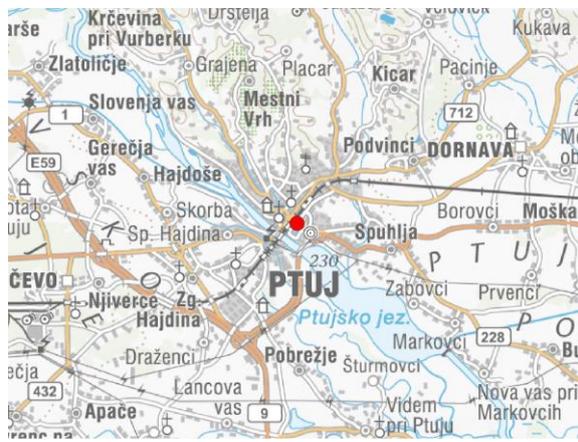


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	15005
Ime merilnega mesta	Ptuj (0721)

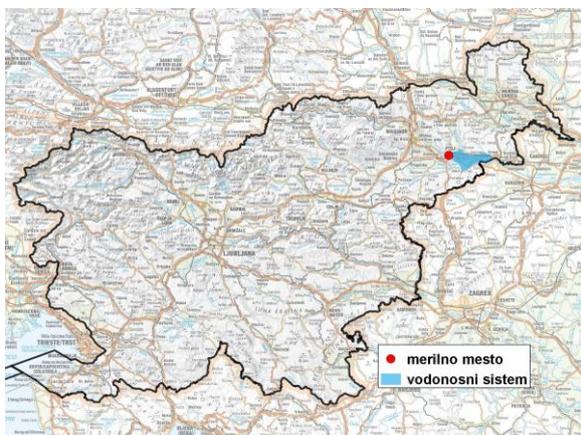

Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Ptujsko polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	3012
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Dravska kotlina
Vodonosni sistem	Ptujsko polje
Pričetek opazovanj	1982
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	221,61
Zadnja kota 0 (m n. v.)	221,75
Zadnja kota dna (m n. v.)	216,45
D48/GK: GKY; GKX	567766; 141989
D96/TM: e; n	567397; 142473

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	6 x mes.
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1982–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	217,46
Datum minimuma	05.12.1996
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	219,02
Datum maksimuma	25.11.1991

Srednje vrednosti 1982–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	218,21	218,21	218,23	218,24	218,23	218,24	218,23	218,21	218,21	218,22	218,23	218,23	218,22
m**	3,54	3,54	3,52	3,51	3,52	3,51	3,52	3,54	3,54	3,53	3,52	3,52	3,53

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih