

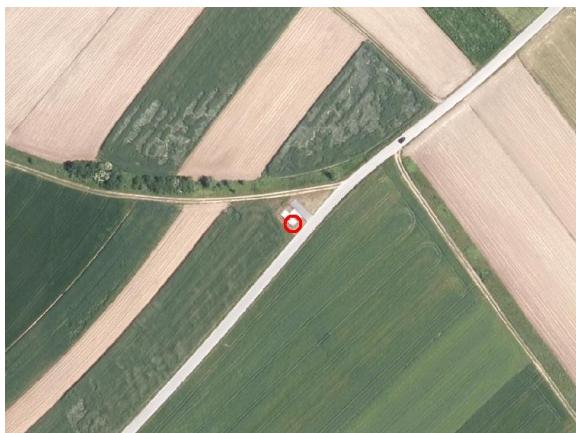


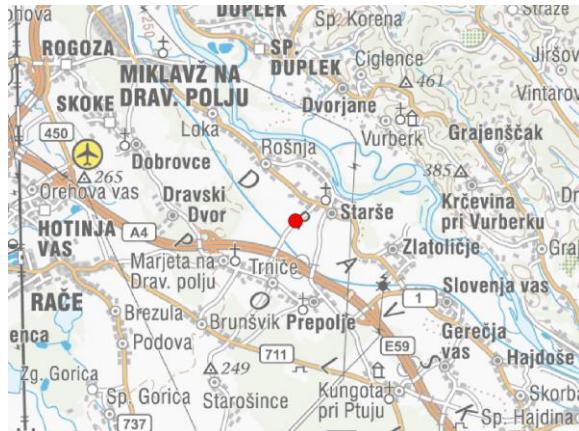

MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta
Ime merilnega mesta

20033
Starše (Sta 1/11)

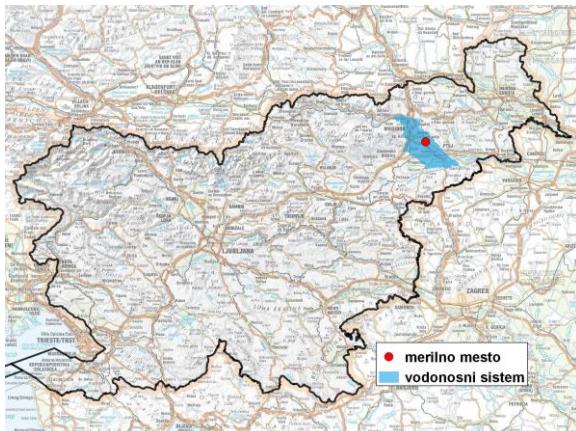

Spoštne informacije o merilnem mestu

Območje	Dravsko polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	3012
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Dravska kotlina
Vodonosni sistem	Dravsko polje
Pričetek opazovanj	2011
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	242,80
Zadnja kota 0 (m n. v.)	244,37
Zadnja kota dna (m n. v.)	224,27
D48/GK: GKY; GKX	558520; 146838
D96/TM: e; n	558151; 147323

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	zvezno
Specifična elektroprevodnost	zvezno

Ekstremi 2012–2017

Gladina – obdobni minimum (m n. v.)	231,63
Datum minimuma	01.11.2012
Gladina – obdobni maksimum (m n. v.)	234,69
Datum maksimuma	27.11.2014

Srednje vrednosti 2012–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AVG	SEP	OCT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	233,25	233,22	233,48	233,56	233,50	233,12	233,02	232,93	232,91	232,95	233,02	233,19	233,18
m**	11,12	11,15	10,89	10,81	10,87	11,25	11,35	11,44	11,46	11,42	11,35	11,18	11,19

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih