
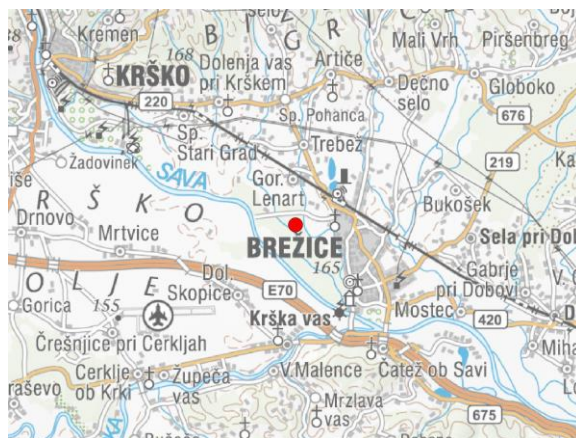


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	<b>40025</b>
Ime merilnega mesta	<b>Šentlenart (NE-1377)</b>

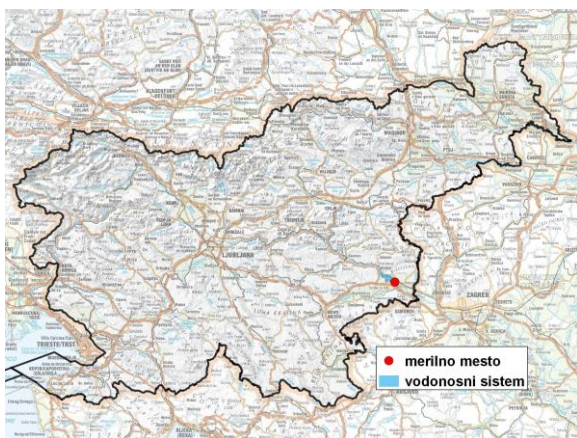

**Splošne informacije o merilnem mestu**

Območje	Brežiško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Brežiško polje
Pričetek opazovanj	1978
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	146,89
Zadnja kota 0 (m n. v.)	147,41
Zadnja kota dna (m n. v.)	137,61
D48/GK: GKY; GKX	544850; 86253
D96/TM: e; n	544479; 86738

**Pogostost meritev**

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

**Ekstremi 1981–2017**

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	141,51
Datum minimuma	26.09.2011
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	145,93
Datum maksimuma	05.11.1990

**Srednje vrednosti 1981–2017**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	143,53	143,48	143,63	143,79	143,48	143,26	143,03	142,73	142,86	143,27	143,65	143,75	143,37
m**	3,88	3,93	3,78	3,62	3,93	4,15	4,38	4,68	4,55	4,14	3,76	3,66	4,04

\*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; \*\*globina do gladine podzemne vode v metrih