
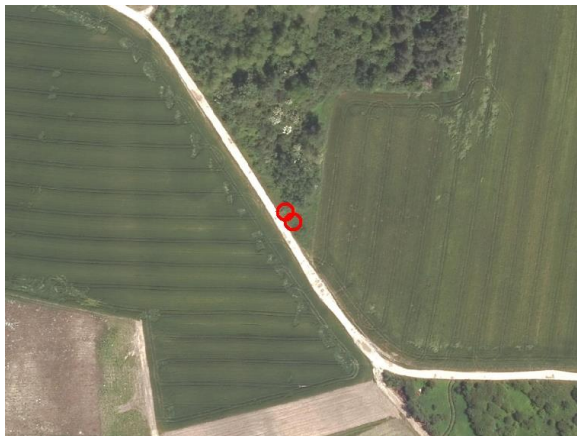
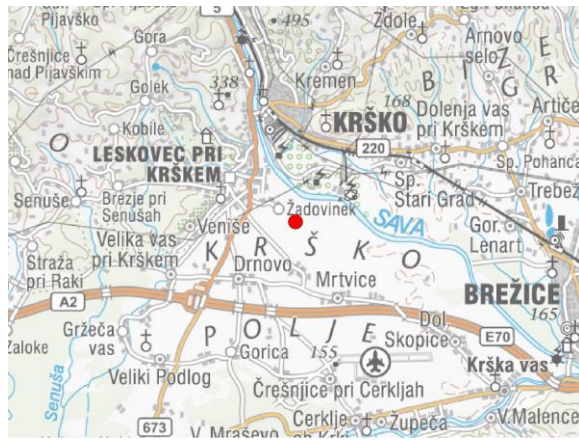


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta **50012**
 Ime merilnega mesta **Žadovinek (Žad - 2/15)**

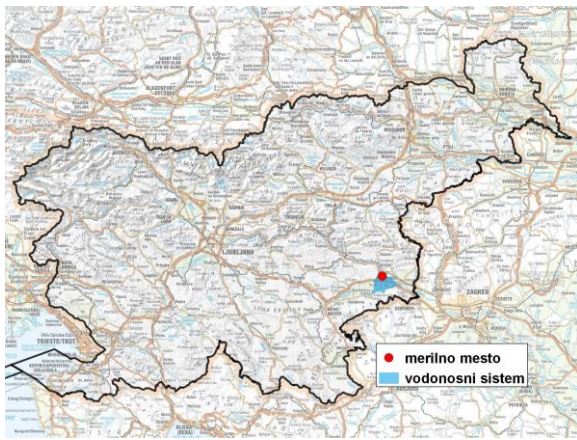

Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	2015
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	154,05
Zadnja kota 0 (m n. v.)	154,59
Zadnja kota dna (m n. v.)	141,09
D48/GK: GKY; GKX	539163; 87551
D96/TM: e; n	538792; 88036

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	zvezno
Specifična elektroprevodnost	zvezno

Ekstremi 2015–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	146,95
Datum minimuma	26.10.2016
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	148,72
Datum maksimuma	13.03.2016

Srednje vrednosti 2015–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	147,54	147,64	148,09	147,99	147,85	147,75	147,64	147,59	147,75	147,85	148,00	148,22	147,83
m**	7,05	6,95	6,50	6,60	6,74	6,84	6,95	7,00	6,84	6,74	6,59	6,37	6,76

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih