
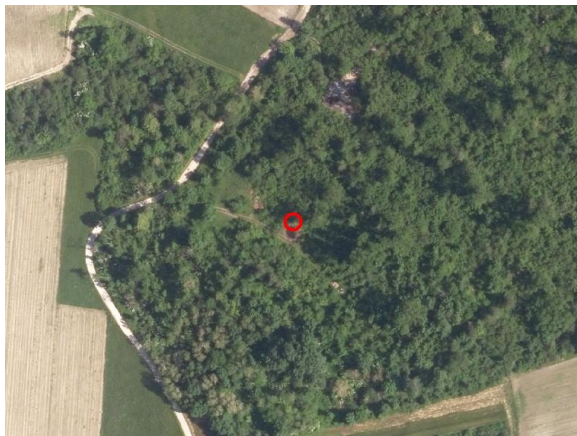


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	<b>50065</b>
Ime merilnega mesta	<b>Skopice (0152)</b>

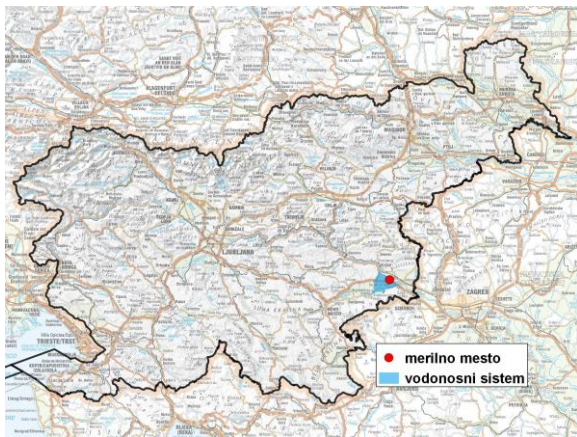

**Splošne informacije o merilnem mestu**

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1971
Prenehanje opazovanj	2016
Kota terena (m n. v.)	149,64
Zadnja kota 0 (m n. v.)	150,55
Zadnja kota dna (m n. v.)	143,62
D48/GK: GKY; GKX	542445; 85937
D96/TM: e; n	542074; 86422

**Pogostost meritev**

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	zvezno
Specifična elektroprevodnost	-

**Ekstremi 1981–2016**

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	143,49
Datum minimuma	11.12.1983
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	150,09
Datum maksimuma	05.11.1998

**Srednje vrednosti 1981–2016**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	145,13	145,11	145,10	145,25	145,09	144,94	144,80	144,61	144,70	144,99	145,27	145,28	145,02
m**	5,42	5,44	5,45	5,30	5,46	5,61	5,75	5,94	5,85	5,56	5,28	5,27	5,53

\*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; \*\*globina do gladine podzemne vode v metrih